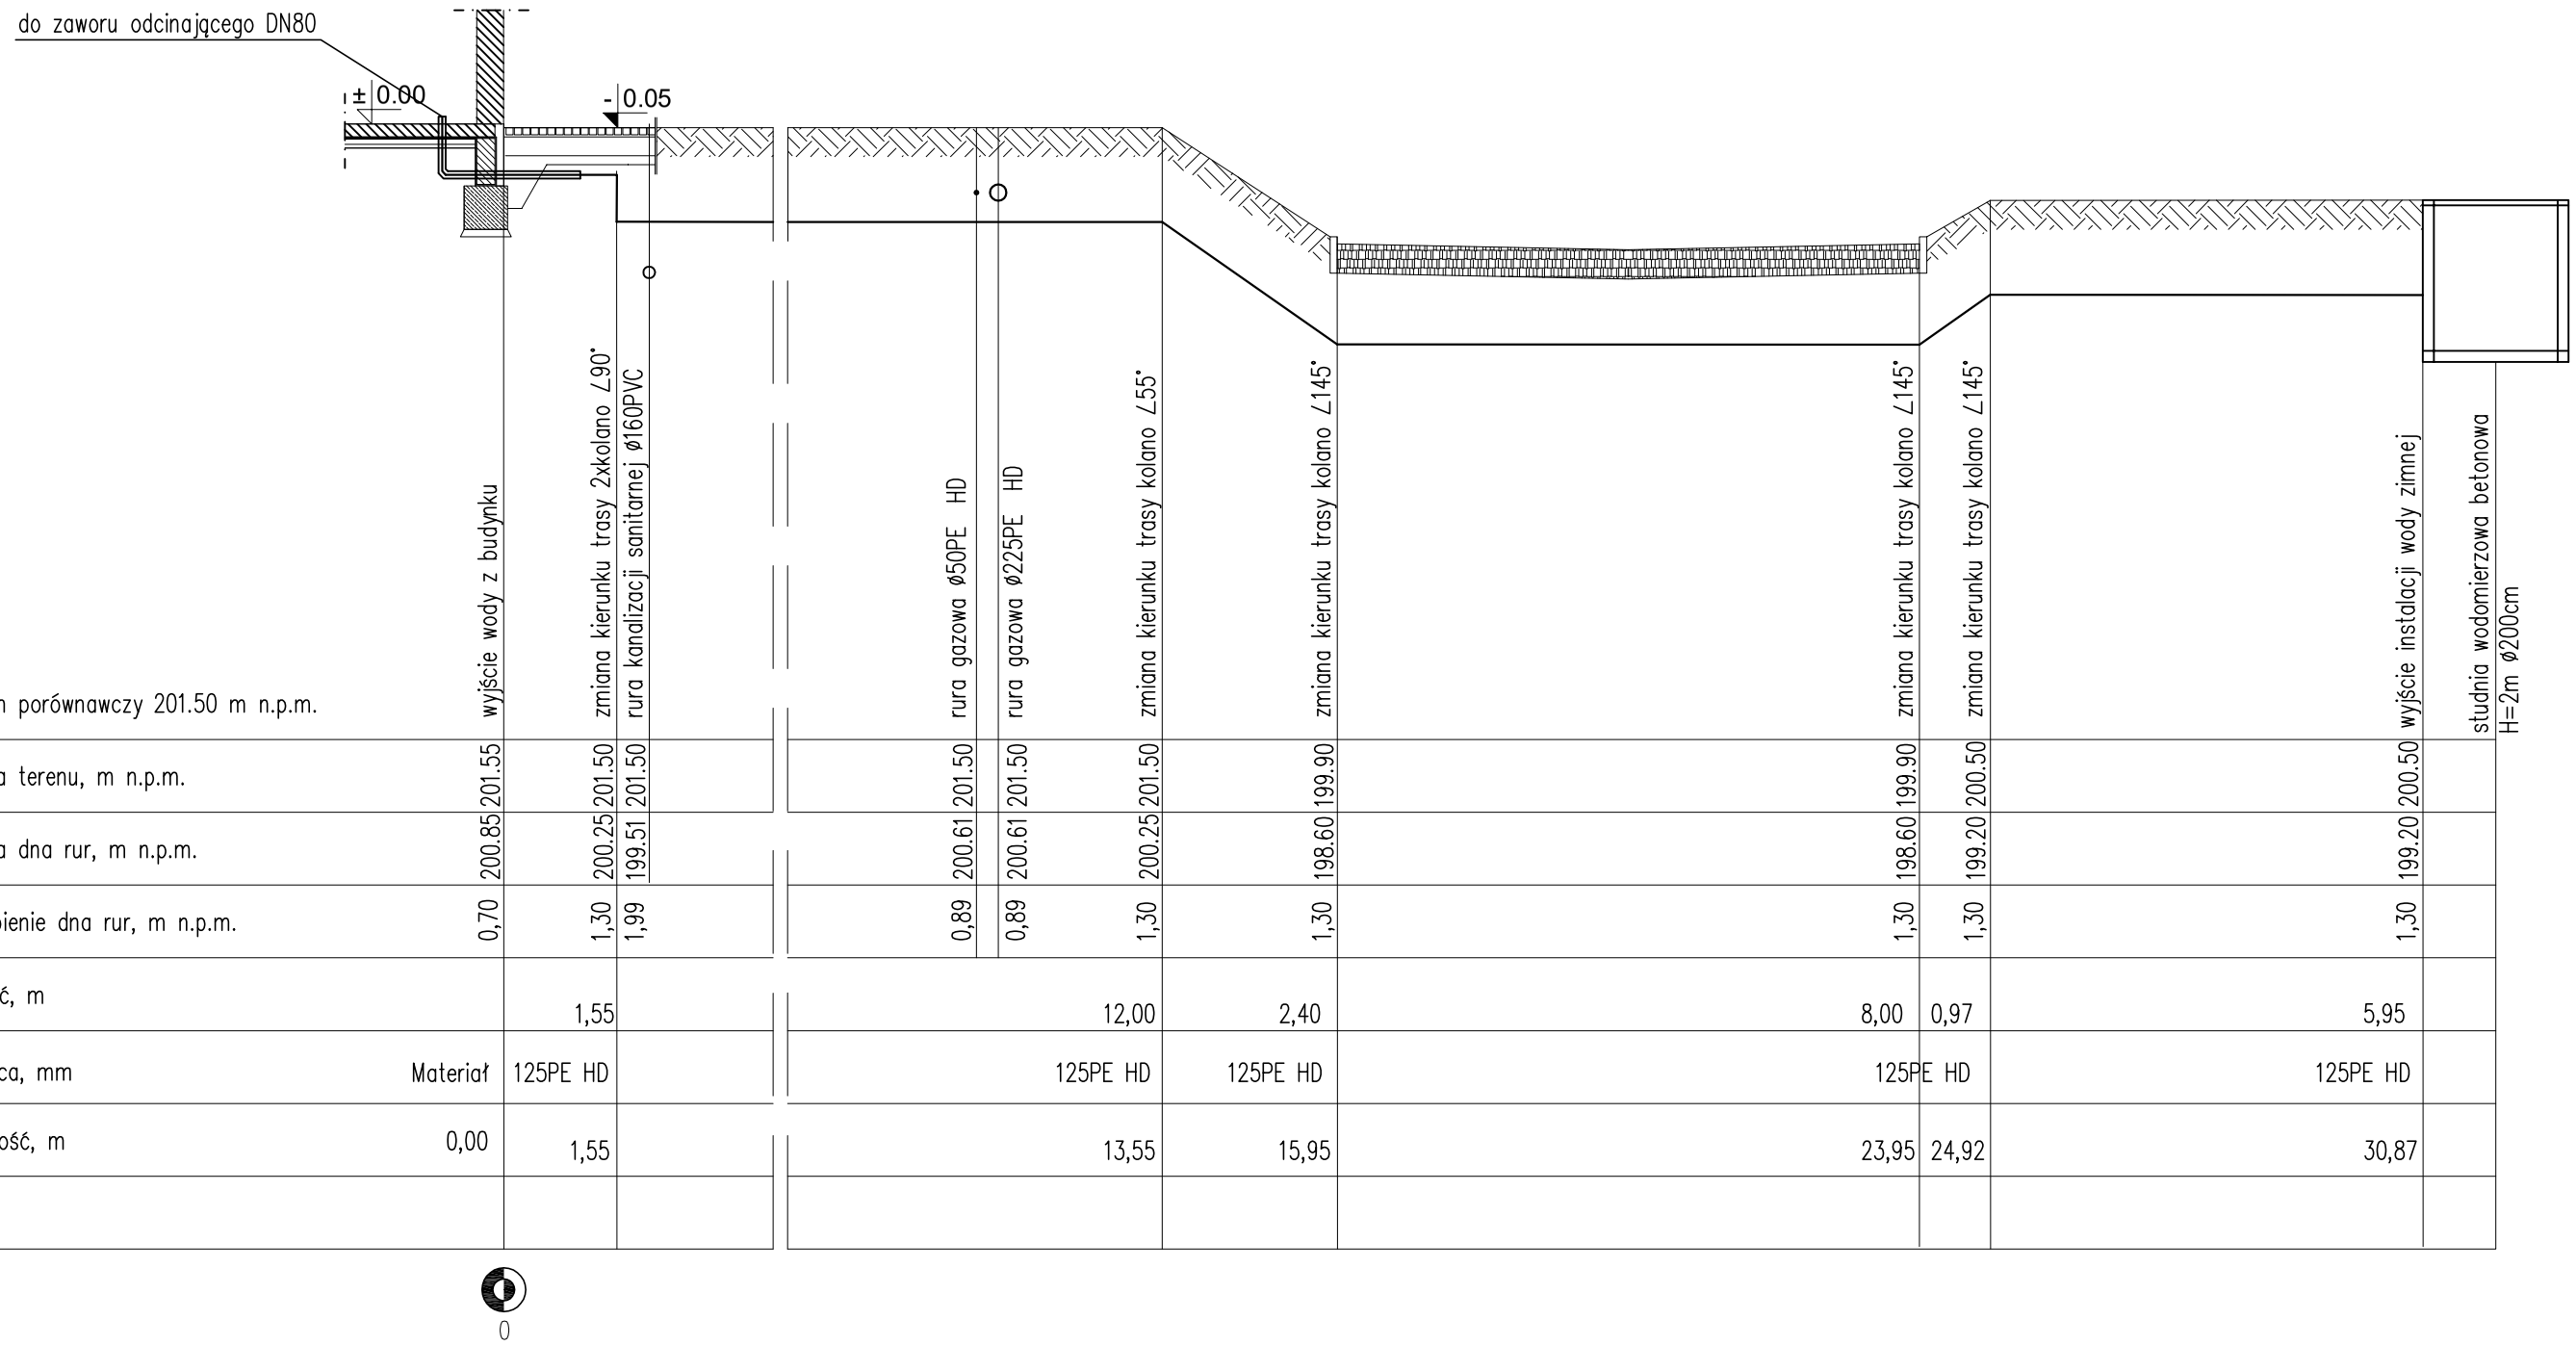

Poziom porównawczy 201.50 m n.p.m.	wyjście wody z budynku	zmiana kierunku trasy 2xkolano ∠90°	rura kanalizacji sanitarnej ø160PVC	rura gazowa ø50PE HD	rura gazowa ø225PE HD	zmiana kierunku trasy kolano ∠55°	zmiana kierunku trasy kolano ∠145°	zmiana kierunku trasy kolano ∠145°	zmiana kierunku trasy kolano ∠145°	wyjście instalacji wody zimnej	studnia wodomierzowa betonowa H=2m ø200cm
Rzędna terenu, m n.p.m.	201.55	201.50	201.50	201.50	201.50	201.50	199.90	199.90	200.50	200.50	
Rzędna dna rur, m n.p.m.	200.85	200.25	199.51	200.61	200.61	200.25	198.60	198.60	199.20	199.20	
Zagłębienie dna rur, m n.p.m.	0,70	1,30	1,99	0,89	0,89	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	
Długość, m		1,55		12,00		2,40	8,00	0,97	5,95		
Średnica, mm	Materiał	125PE HD		125PE HD		125PE HD	125PE HD		125PE HD		
Odległość, m	0,00	1,55		13,55		15,95	23,95	24,92	30,87		

AKSONOMETRIA

instalacja wody zimnej p.poż.

Budowa hal produkcyjno-magazynowych z częścią biurowo-socjalną oraz zbiornikami technicznymi i urządzeniami budowlanymi w Chełstówku

SKALA 1:100

BRANŻA SANIT.

OBIEKT	**Hala produkcyjno-magazynowa z częścią biurowo-socjalną**	
ADRES BUDOWY	Chełstówek 2a, 56-416 Twardogóra dz. nr 13/2 AM-1, obręb Chełstówek, gm. Twardogóra	
AUTOR PROJEKTU	mgr inż. Anna Siwek upr. nr 271/DOŚ/07 w spec.sanit. bez ograniczeń	Podpis
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Cezary Konwa upr. nr DOŚ/IS/5831/01 w spec.sanit. bez ograniczeń	Podpis
ASYSTENT PROJEKT.		Podpis

"OLPROJEKT" - Paweł Oleniecki
56-400 Oleśnica, ul. Wiśniowa 19, tel. 607-273-449
Pracownia Architektoniczna Bolesława Purszke
ul. Wojska Polskiego 16a/5, 56-400 Oleśnica

NR RYS.:

DATA OPRAC.: 3 sierpnia 2015 r.