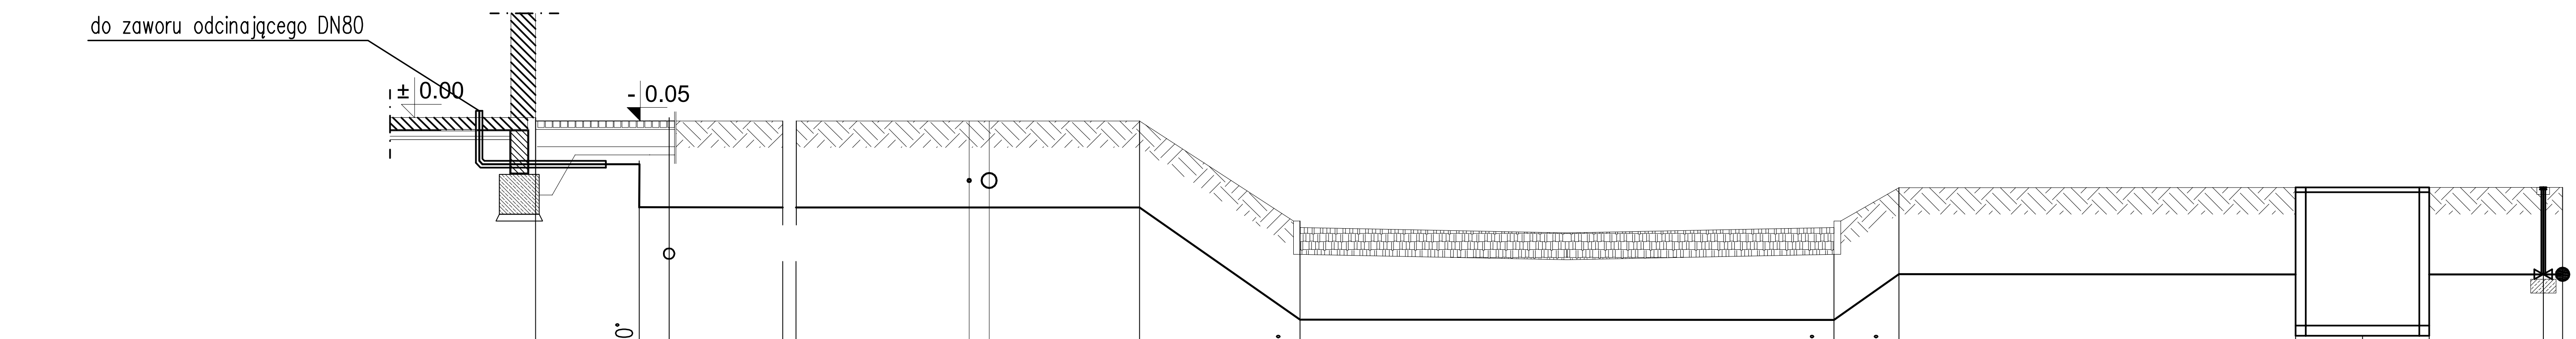

Poziom porównawczy 201.50 m n.p.m.

Punkt	Rzędna terenu, m n.p.m.	Rzędna dna rur, m n.p.m.	Zagłębienie dna rur, m n.p.m.	Długość, m	Średnica, mm / Materiał	Odległość, m
wyjście wody z budynku	201.55	200.85	0,70			0,00
zmiana kierunku trasy 2xkolano ∠90°	201.50	200.25	1,30	1,55	80PE HD	1,55
rura kanalizacji sanitarnej ø160PVC	201.50	199.51	1,99			
rura gazowa ø50PE HD	201.50	200.61	0,89			
rura gazowa ø225PE HD	201.50	200.61	0,89			
zmiana kierunku trasy kolano ∠55°	201.50	200.25	1,30	12,00	80PE HD	13,55
zmiana kierunku trasy kolano ∠145°	199.90	198.60	1,30	2,40	80PE HD	15,95
zmiana kierunku trasy kolano ∠145°	199.90	198.60	1,30	8,00	80PE HD	23,95
zmiana kierunku trasy kolano ∠145°	200.50	199.20	1,30	0,97		24,92
wyjście instalacji wody zimnej	200.50	199.20	1,30	5,95	80PE HD	30,87
studnia wodomierzowa betonowa H=2m ø200cm						
wejście przyłącza do studni	200.50	199.20	1,30	2,00		32,87
zasuwa odcinająca DN100	200.50	199.20	1,30	2,00	110PE HD	34,87
wpięcie do istniejącej sieci ø200	200.50	199.20	1,30			

0

AKSONOMETRIA

przyłącza i instalacji wody zimnej

SKALA 1:100

BRANŻA SANIT.

Budowa hal produkcyjno-magazynowych z częścią biurowo-socjalną oraz zbiornikami technicznymi i urządzeniami budowlanymi w Chełstówku

OBIEKT	**Hala produkcyjno-magazynowa z częścią biurowo-socjalną**	
ADRES BUDOWY	Chełstówek 2a, 56-416 Twardogóra dz. nr 13/2 AM-1, obręb Chełstówek, gm. Twardogóra	
AUTOR PROJEKTU	mgr inż. Anna Siwek upr. nr 271/DOŚ/07 w spec.sanit. bez ograniczeń	Podpis
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Cezary Konwa upr. nr DOŚ/IS/5831/01 w spec.sanit. bez ograniczeń	Podpis
ASYSTENT PROJEKT.		Podpis

"OLPROJEKT" - Paweł Oleniecki
56-400 Oleśnica, ul. Wiśniowa 19, tel. 607-273-449
Pracownia Architektoniczna Bolesława Purszke
ul. Wojska Polskiego 16a/5, 56-400 Oleśnica

NR RYS.:

DATA OPRAC.: 3 sierpnia 2015 r.