

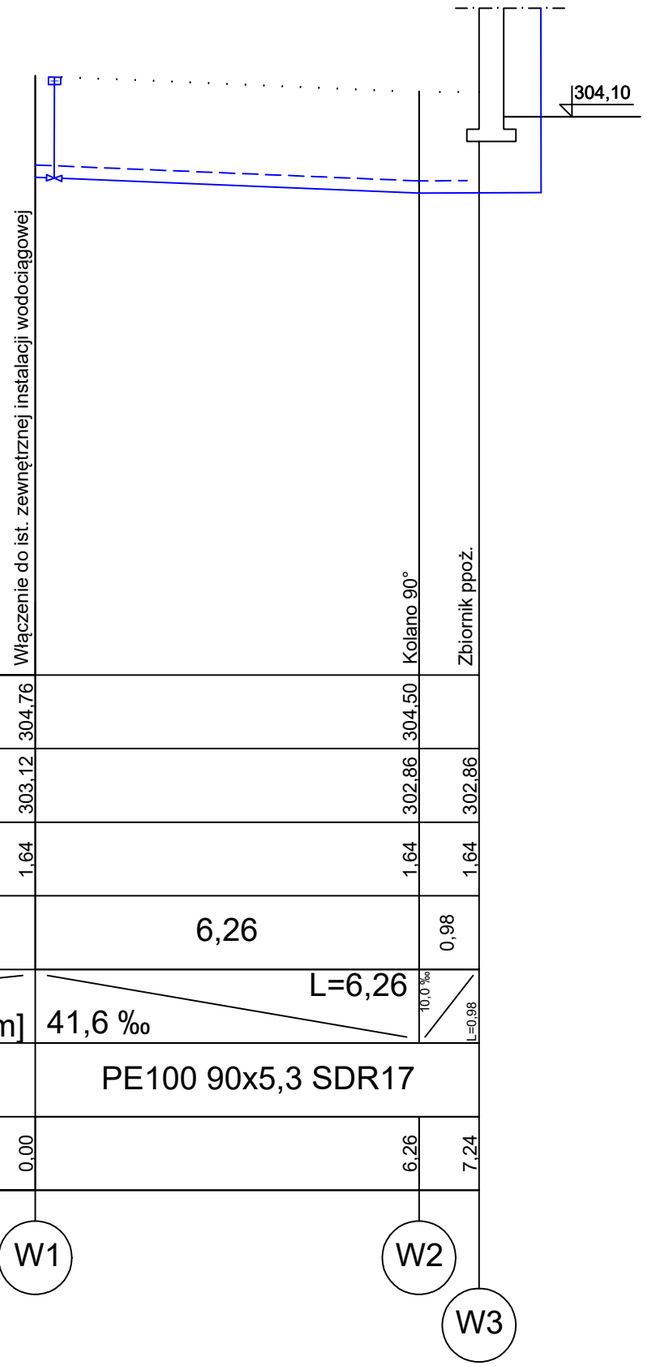

Poziom porównawczy 295,00 m n.p.m.

	W1	W2	W3
Rzędna terenu projektowanego	304,76	304,50	
Rzędna osi rurociągu [m]	303,12	302,86	302,86
Zagłębienie osi rurociągu	1,64	1,64	1,64
Odległości [m]		6,26	0,98
Spadek / Odległości [m]		41,6 ‰ / L=6,26	10,0 ‰ / L=0,98
Materiał		PE100 90x5,3 SDR17	
Długość trasy [m]	0,00	6,26	7,24

SCHEMAT WĘZŁA

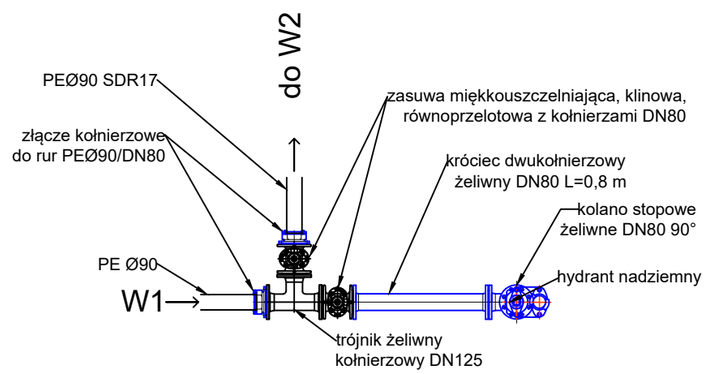

LMD-Invest Łukasz Dymura
ul. Morska 4a/40, 84-240 Reda
tel. 505256154, NIP: 5882088004
email: biuro@LMD-invest.pl

Zleceniodawca: "INVEST-PARK DEVELOPMENT" Sp. z o.o. ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych	Inwestycja: Budowa zbiornika zapasu wody ppoż. Vu=350m3 na potrzeby Świebodzickiego Parku Przemysłowgo zlokalizowanego w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38
Lokalizacja: ul. Wałbrzyska 38, Świebodzice obr. Śródmieście 3, dz. 747/31	Tytuł projektu: ZBIORNIK ZAPASU WODY PRZECIWPOŻAROWEJ Vc/Vu=402/358m3, D=8,40m, H=7,25m wg PN-B 02857:2017-04

Faza: PROJEKT TECHNICZNY		Branża: SANITARNA	
Projektował konstrukcja: mgr inż. Arkadiusz Burnicki	Nr uprawnień POM/0227/POOS/10	Data 19.07.2023	Podpis
Sprawdził konstrukcja: mgr inż. Jakub Otta	Nr uprawnień POM/0005/PWBS/17	Data 19.07.2023	Podpis
ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA – PROFIL		Skala: 1:100	Nr RYS. S-2.1