




**DOKUMENTACJA TECHNICZNO –  
- ROZRUCHOWA**

**BETONOWY SEPARATOR WĘGLOWODORÓW  
Z OSADNIKIEM I BYPASSEM  
AQUAFIX®SK2BP**

MATERIAŁ WBUDOWANO  
W OBIEKT *770K BIZNESU*  
*ul. SIKORSKA 54-3002116*  
W OBYWIE *06-12-2024*

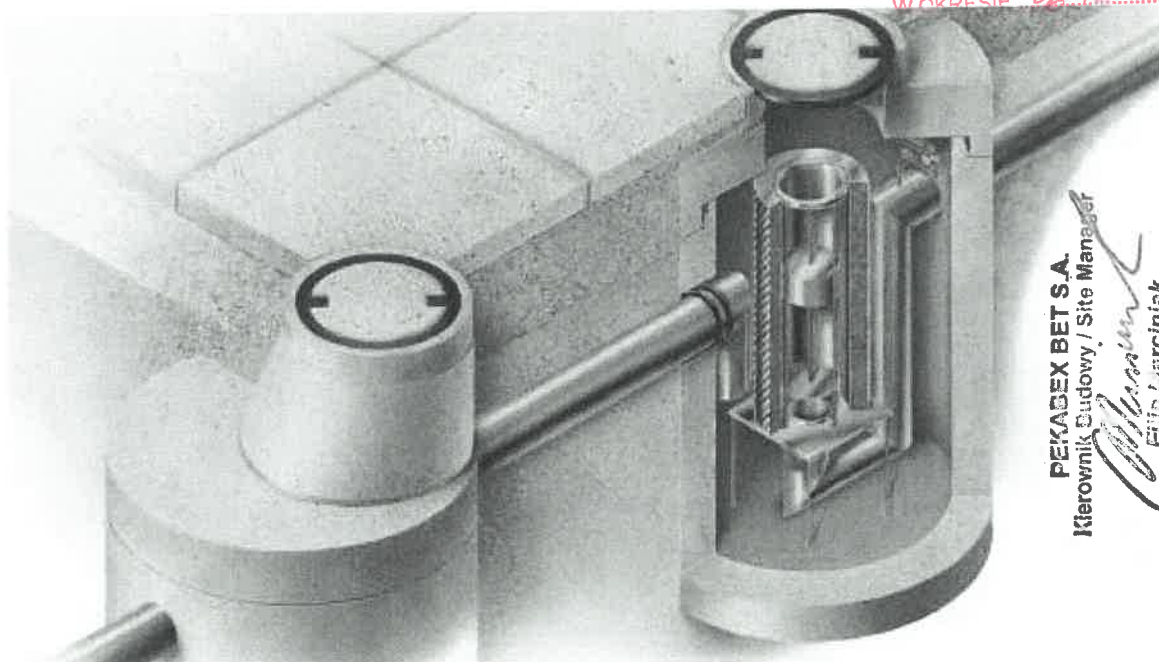

**PRODUCENT:  
HAURATON POLSKA Sp. z o.o.**

**Ul. Ostrowska 398**

**61-312 Poznań**

**Tel. 61 66 25 444**

**Fax. 61 66 25 440**

**e-mail: [hauraton@hauraton.com.pl](mailto:hauraton@hauraton.com.pl)**

**[www.hauraton.com.pl](http://www.hauraton.com.pl)**



## Deklaracja właściwości użytkowych (DWU) nr 1122-001

zgodna z rozporządzeniem CPR = Construction Products Regulation 305/2011/EU

1.	Typ produktu Zgodnie z aktualnym wykazem produktów	Separatory do oddzielania cieczy lekkich ze ścieków dla ochrony kanalizacji i wód powierzchniowych, z osadnikiem i by-passem, klasa I [AQUAFIX SK2BP] wykaz aktualnych produktów na stronie <a href="http://www.hauraton.com">www.hauraton.com</a>
2.	Zastosowanie	Oddzielanie cieczy lekkich ze ścieków dla ochrony kanalizacji i wód powierzchniowych
3.	Producent	Hauraton Polska Sp. z o.o. ul. Ostrowska 398 61-312 Poznań / Poland Tel.: +48 61 6625444
4.	Upoważniony przedstawiciel	nie dotyczy
5.	System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	4
6 a)	Norma zharmonizowana	PN-EN 858-1:2005 + PN-EN 858-2:2005
	Jednostka lub jednostki notyfikowane	nie dotyczy
7.	Zasadnicza charakterystyka	Skuteczność
	I. Szczelność	spełnia warunki
	II. Wytrzymałość na obciążenia, Reakcja na ogień	
	II. a) Wytrzymałość na obciążenia	spełnia warunki
	II. b) Ognioodporność	A1
	III. Trwałość	spełnia warunki

**MATERIAŁ WBUDOWANO**  
W OBIEKT PARK BŁZNIEŚĆ  
ul. SIEFOWA 5816 BODZIŃ  
W OKRESIE 08-12-2020r.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Poznań, 19.04.2017


W imieniu producenta podpisał:

Maciej Siecla  
Prezes Zarządu



**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

**PEKABEX BET S.A.**  
Kierownik Budowy / Site Manager


## PRZEKRÓJ A:A

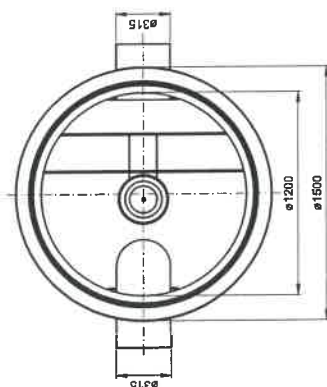

**PRZEKRÓJ B:B**

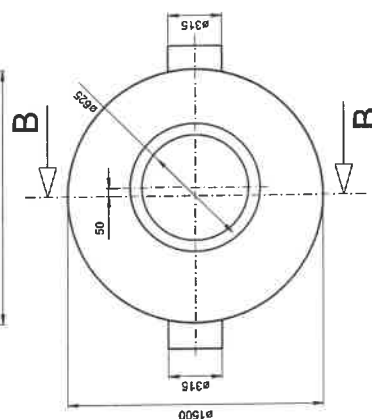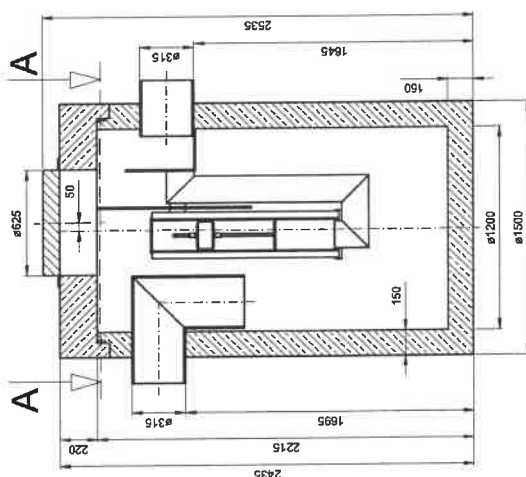

**MATERIAŁ WBUDOWANY**  
W OBIEKT *JARK BIRN*  
*ul. 512 65 009 55108*  
W OKRESIE .....  
*06-12-2006*

**PEKABEX BET S.A.**  
Kierownik Budowy / Site Manager  
  
**Filip Marciniak**


**Haverton**  
 800-441-4673  
 www.haverton.com

**Format:**

AQUAFIX SK2BP 6-10/100

hauraton@hauraton.com.pl

Nazwa pliku:

	Tolerancje	Nr katalogowy: 310010TP			
	Data	Pojemność asp.	688 l	Pojemność os.	1000 l
Projektował	07/01/2014	Waga zbiornika	3920 kg	Przepustowość nom.	8,5-10,0 l/s
Zawlecił		Waga całkowita	4720 kg	Przepustowość max.	100,0 l/s
Zmiany zatwierdził		Materiał	Beton: C35/45, zbrojenie stal: AIII N	Stala	1:30
				Status	